


Encombrement du ventilateur axial


VTA 500C

Brevet n° 2.337.270

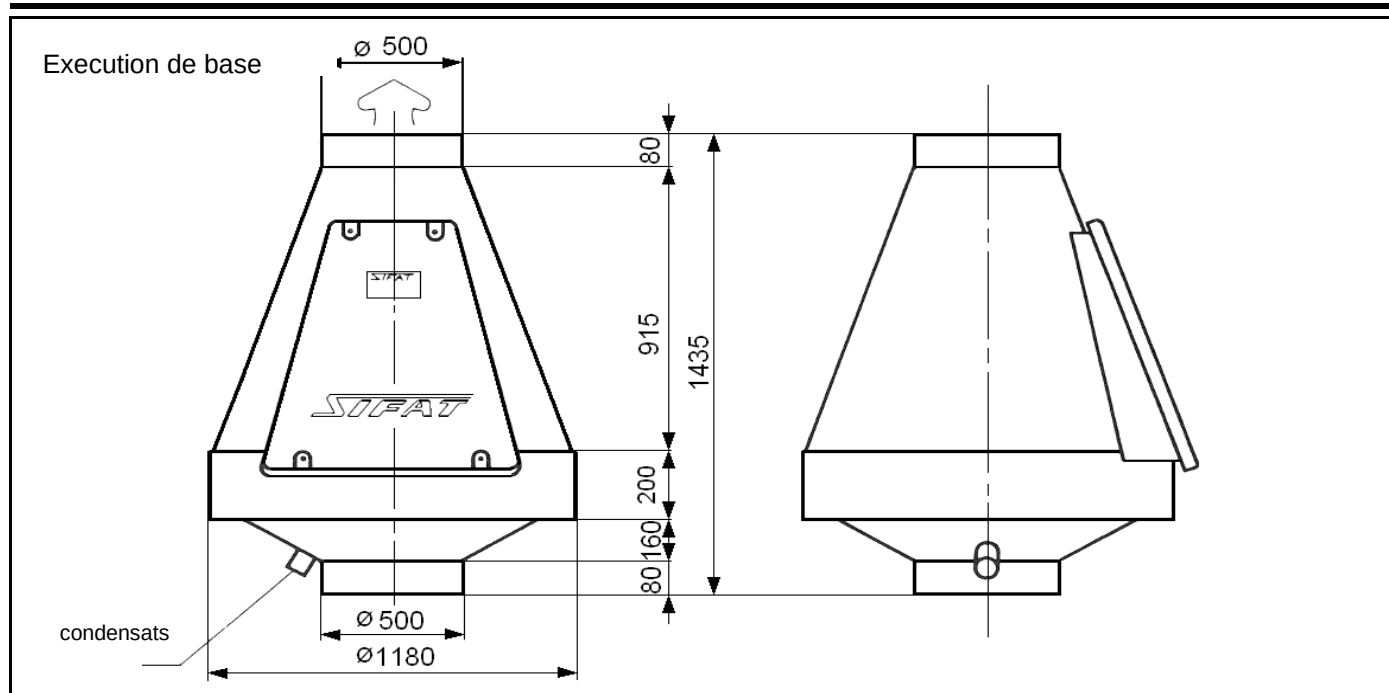


Arrangements


Avec bride à l'aspiration

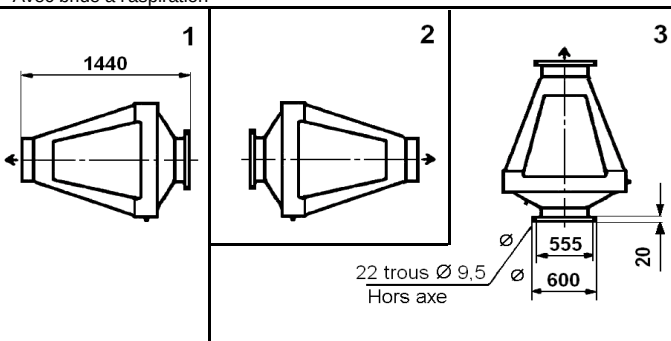


Avec 2 brides de raccordement

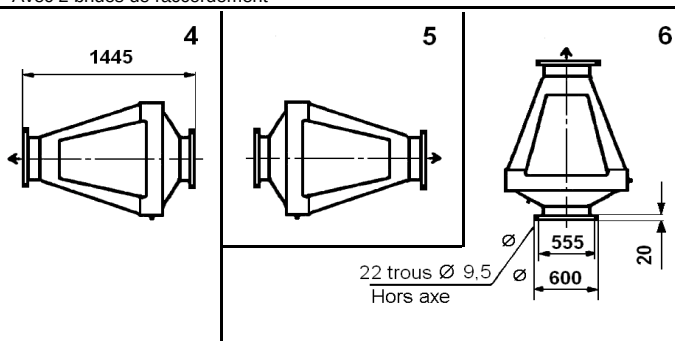

Avec support SV et manchette souple

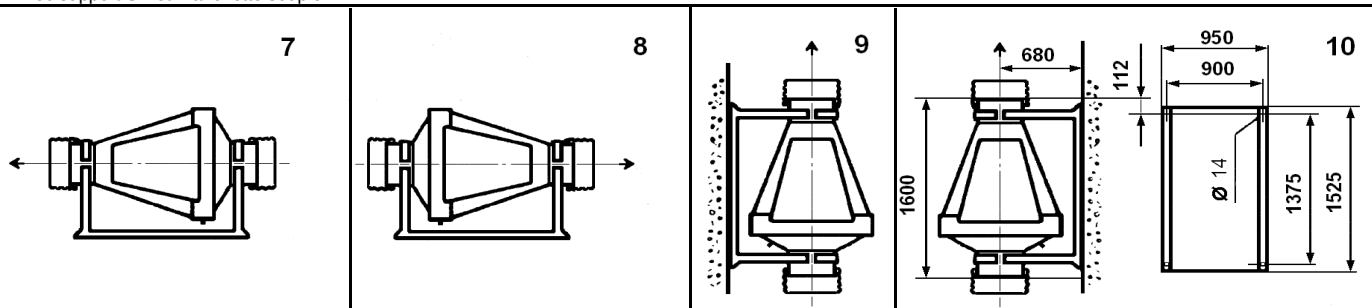


Pour montage en toiture sur souche

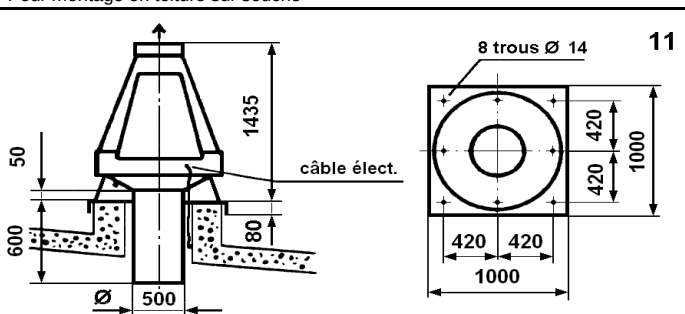

Caractéristiques du ventilateur axial

VTA 500C

Brevet n°2.337.270

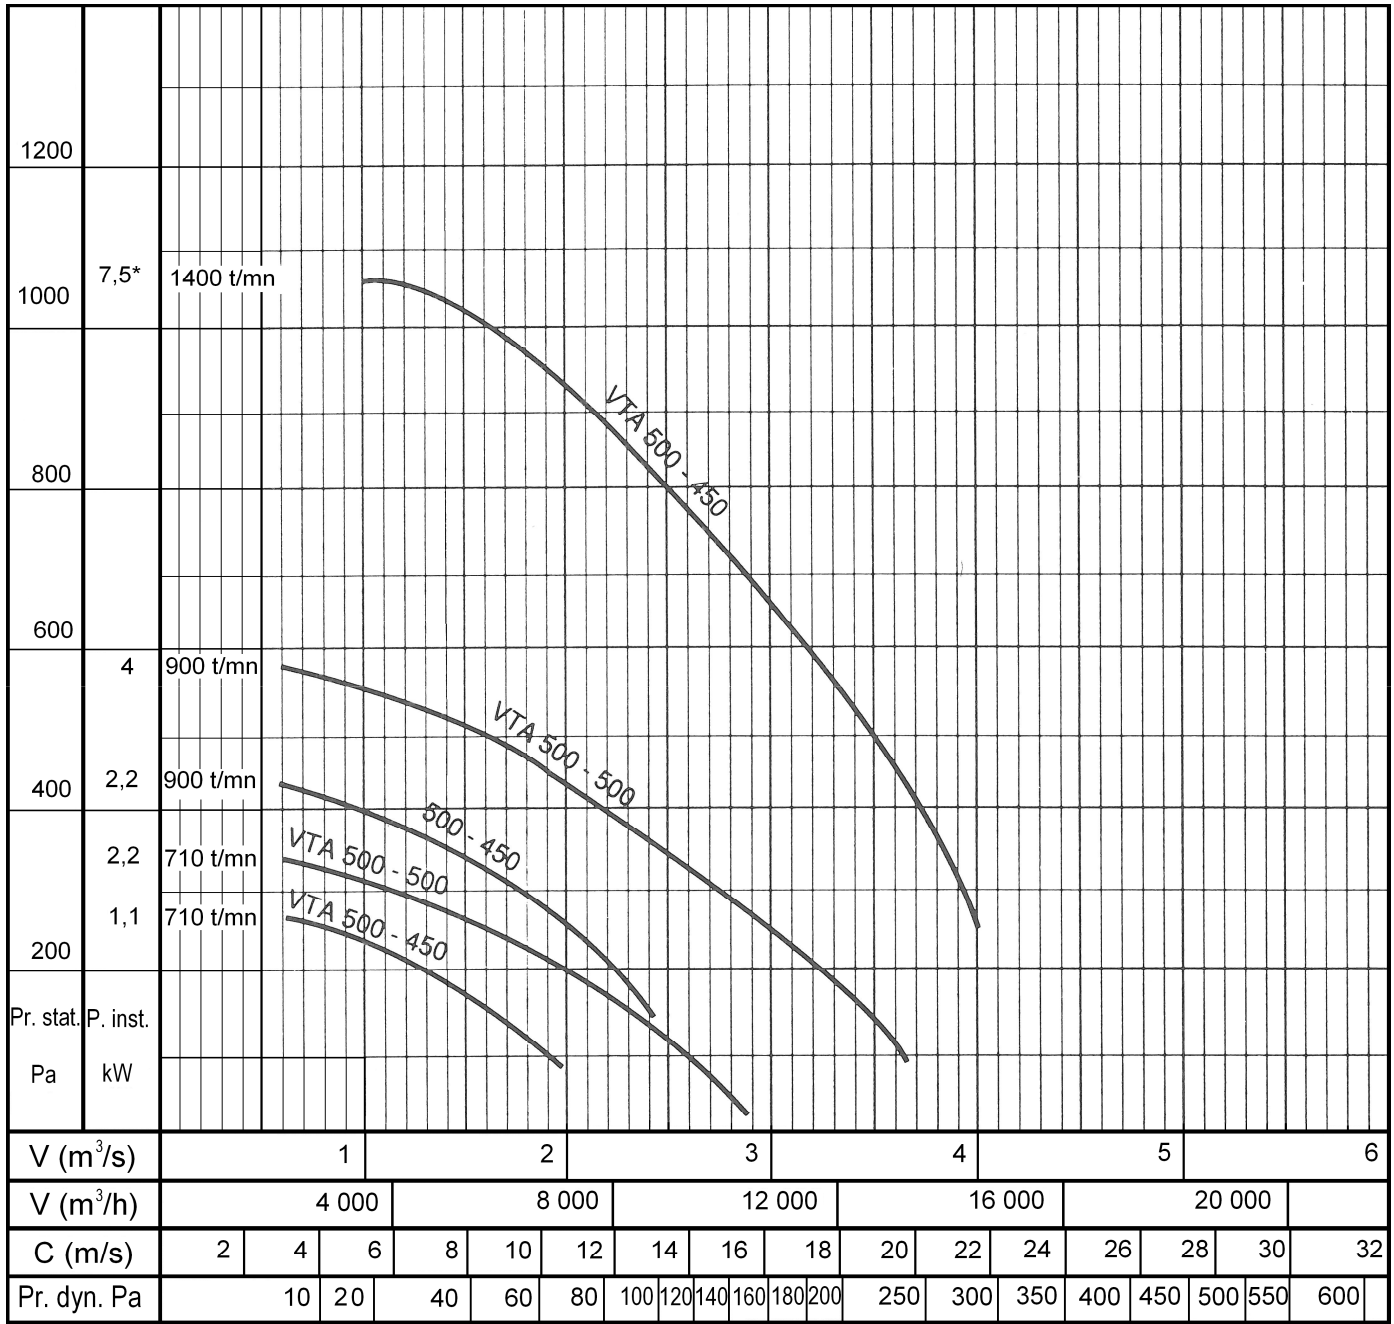

*) Démarrage étoile triangle préciser la tension d'alimentation

Type	n(T/min.)	dB (A)	Bande d'octave des fréquences moyennes en HZ: dB 10 ⁻¹² W							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
VTA 500 - 450	710	65	66	59	60	64	60	52	47	36
	900	68	71	63	64	66	64	57	51	42
	1400	77	74	72	75	76	74	68	61	53
VTA 500 - 500	710	63	64	61	62	63	59	53	47	36
	900	68	64	65	67	67	64	59	52	41